


# 赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月6日		9:00 着色域・泥濁りのため不明				
調査者	三浦漁協						
出現状況	発生日	場所			発生範囲		
		三浦漁協管内			下記のとおり		
被害状況	- プランクトン検査のため持込み						
種類	／地点番号 採水層	①		②		④	⑤
		天満奥基地筏		小外鼻沖フロート		銭壺 フロート筏	安米崎 フロート筏
		0.5m	4m	0.5m	4m	2m	1m
珪藻類		0	0				150
カレニア・ミキモトイ		1,325	575	5,750	1,450	2,000	1,950
ヘテロシグマ・アカシオ							
プロロセントラム・デンタタム							
種類	／地点番号 採水層	⑥	⑦	A			
		釜床木柵	高島 フロート1号	赤崎 木柵筏			
		0.5m		0.5m			
珪藻類							
カレニア・ミキモトイ		6,450		4,850			
ヘテロシグマ・アカシオ							
プロロセントラム・デンタタム							
単位はcells/ml							
指導状況	カレニアミキモトイが危険濃度を超過して観察されています。魚介類の取り扱いに注意してください。 プロロセントラム・デンタタム:無害種 カレニア・ミキモトイの危険濃度 1000cells/ml						

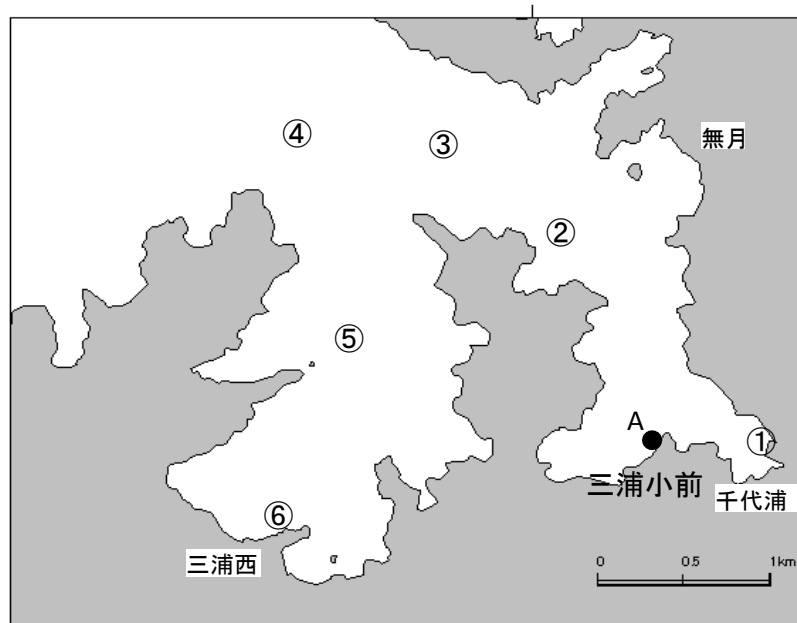

○ 着色域

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情複 第1762号)  
 本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。