


# 赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月8日		11:00～ 着色域あり		
調査者	三浦漁協				
出現状況	発生日	場所		発生範囲	
		三浦漁協管内		下記のとおり	
被害状況	- プランクトン検査のため持込み				
種類	/地点番号 採水層	①	②	③	
		天満奥基地筏	小外鼻沖フロート	尾崎鼻東 (センサー)	
		0.5m	1m	5m	
珪藻類					
		2,750	1,350	1,100	
カレニア・ミキモトイ					
ヘテロシグマ・アカシオ					
プロロセントラム・デンタタム					
種類	/地点番号 採水層	④	⑤	⑥	A
		銭壺 フロート筏	安米崎 フロート筏	釜床木柵	赤崎 木柵筏
		0.5m	0.5m	0.5m	0.5m
珪藻類					
		6,800	1,700	780	8,400
カレニア・ミキモトイ					
ヘテロシグマ・アカシオ					
プロロセントラム・デンタタム					
単位はcells/ml					
指導状況	<p>カレニアミキモトイが危険濃度を超過して観察されています。魚介類の取り扱いに注意してください。</p> <p>カレニア・ミキモトイの危険濃度 1000cells/ml</p>				

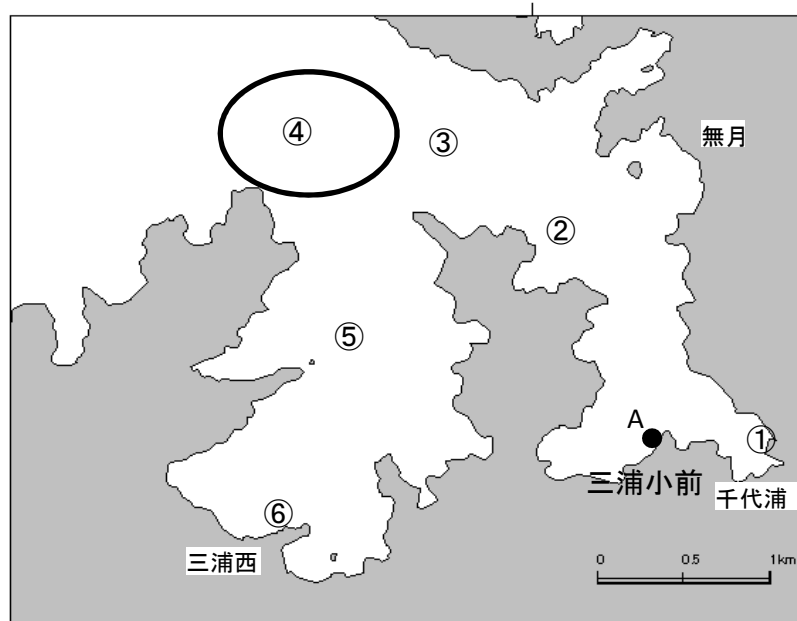

○ 着色域

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情複 第1762号)  
本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。