


# 赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月20日	11:00採水 着色域あり				
調査者	うわうみ漁協魚類協議会					
出現状況	発生年月日	発生範囲				
		戸島 下記のとおり				
被害状況	-	プランクトン検査のため持込み				
種類	①	②	③	④	⑤	⑥
	／地点番号 採水層 新漁場 (小内浦南)	小内浦 集落前	遠戸島	小内浦沖	大小島	契
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ						
シヤトネラ・アンティカ・マリナ						
種類	⑦					
	／地点番号 採水層 黒島					
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ						
シヤトネラ・アンティカ・マリナ						
単位はcells/ml						
状況	<p>・珪藻類優先(5,000cells/ml程度)。                  ・蔀瀨～下波間で危険濃度を超えるカレニア・ミキモトイを確認しています。                  引き続き警戒をお願いします。</p> <p>&lt;危険濃度&gt;                  カレニアミキモトイ 1,000cells/ml                  シヤトネラ・アンティカ・マリナ 100cells/ml</p>					

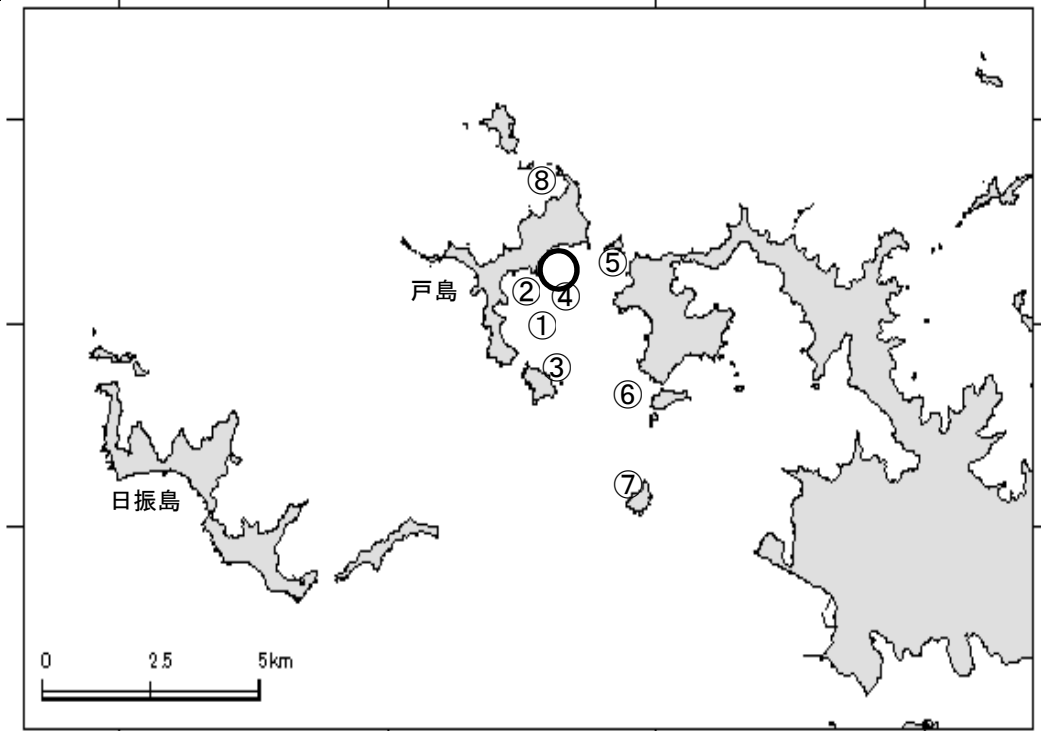

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情複 第1762号)  
 本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。