


赤潮診断カード

調査 年月日	平成30年7月21日		12:00採水 着色域なし				
調査者	うわうみ漁協魚類協議会						
出現状況	発生日年月日	場所			発生範囲		
		戸島			下記のとおり		
被害状況	-		プランクトン検査のため持込み				
種類	／地点番号 採水層	①	②	③	④	⑤	⑥
		新漁場 (小内浦南)	小内浦 集落前	遠戸島	小内浦沖	大小島	契
珪藻類							
カレニア・ミキモトイ		175	150	183			
種類	／地点番号 採水層	⑦					
		黒島					
珪藻類							
カレニア・ミキモトイ							
状況	<p>○ カレニア・ミキモトイの危険濃度に達していませんが、濃い濃度の水塊が移動してくる可能性があります。 厳重な警戒をお願いします。</p> <p><危険濃度> カレニアミキモトイ 1,000cells/ml</p>						

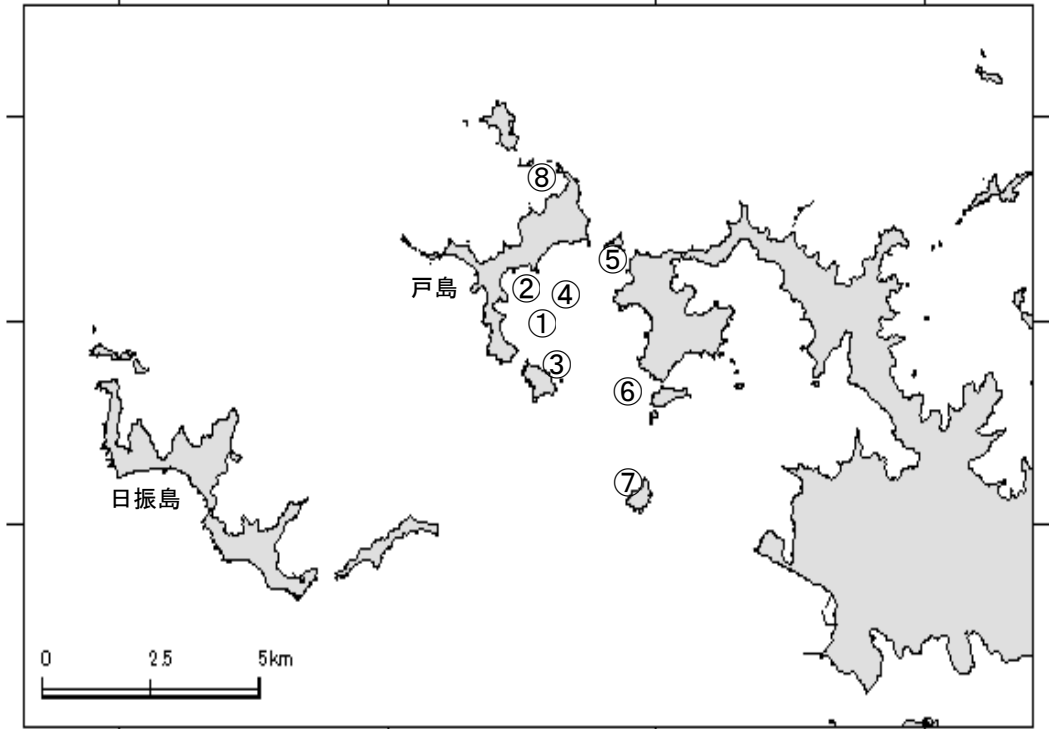

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情複 第1762号)
 本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。