


# 赤潮診断カード

受理年月日	平成30年9月14日		13:00-14:30採水 着色域あり					
調査者	宇和島漁協							
出現状況	発生年月日	場所			発生範囲			
		宇和島湾			下記のとおり			
被害状況	- ブランクトン検査のため持込み							
種類	/地点番号	①	②	③	④	⑤	⑥	
		クレーン場	和田	荒網代	吉田	沖出し	小池	
		3.8m	3m	1.7m	1.9m	2.9m	2.5m	
		ヘテロシグマ・アカシオ	20	2	0	199	3	0
		珪藻類						
種類	/地点番号	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
		小高島	本九島	第二出荷場	赤松	戒山	小池奥	
		0.8m	3.9m		2.8m		1.6m	
		ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	0		1	
		珪藻類						
種類	/地点番号	⑬						
		野島						
		ヘテロシグマ・アカシオ						
		珪藻類						
		単位はcells/ml						
指導状況	1ml検鏡。 ヘテロシグマ・アカシオの危険濃度: 50,000cells/mL 酸欠に注意して下さい。							

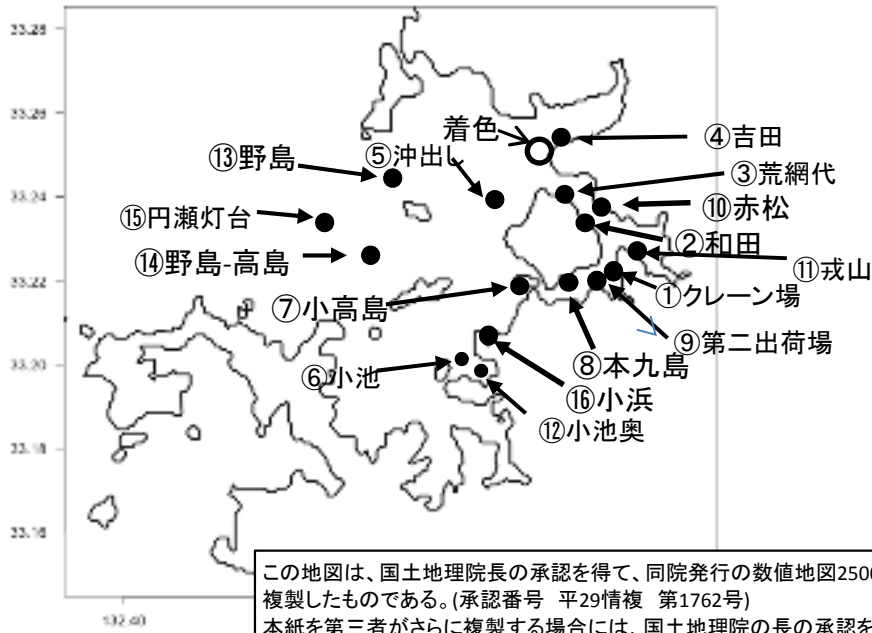

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情複 第1762号)  
本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。